


Примечания:

- Общие указания см. 19009-275-ЭМ-ОД.
- Маркировку силовых кабелей смотреть по однолинейной схеме .
- Индекс "х" в маркировке - это обозначение электроприемника .
- Пример маркировки автоматического выключателя : QF-Ш1.
- Пример маркировки проводов : L11-Ш1 (первая цифра соответствует номеру цепи по принципиальной схеме).
- Подключение к силовым и контрольным кабелям к эл. приводу поз.Ш1, Ш2 выполнить в соответствии со схемами и требованиями руководств по эксплуатации на оборудование .

Неисправность	
Режим работы	Ручное управление
Открыть	Дистанционное управление
Промежуточное реле положения "Открыта"	
Режим работы	Ручное управление
Закрыть	Дистанционное управление
Промежуточное реле Задвижка "Авария"	
Режим работы	Ручное управление
Открыть	Дистанционное управление
Промежуточное реле положения "Закрыта"	
Режим работы	Ручное управление
Закрыть	Дистанционное управление

Неисправность (разомкнут при аварии)
Задвижка "Открыта"
Задвижка "Закрыта"
Задвижка "Авария" (разомкнут при аварии)
"Открытие"
"Закрытие"

В схему АСУ ТП

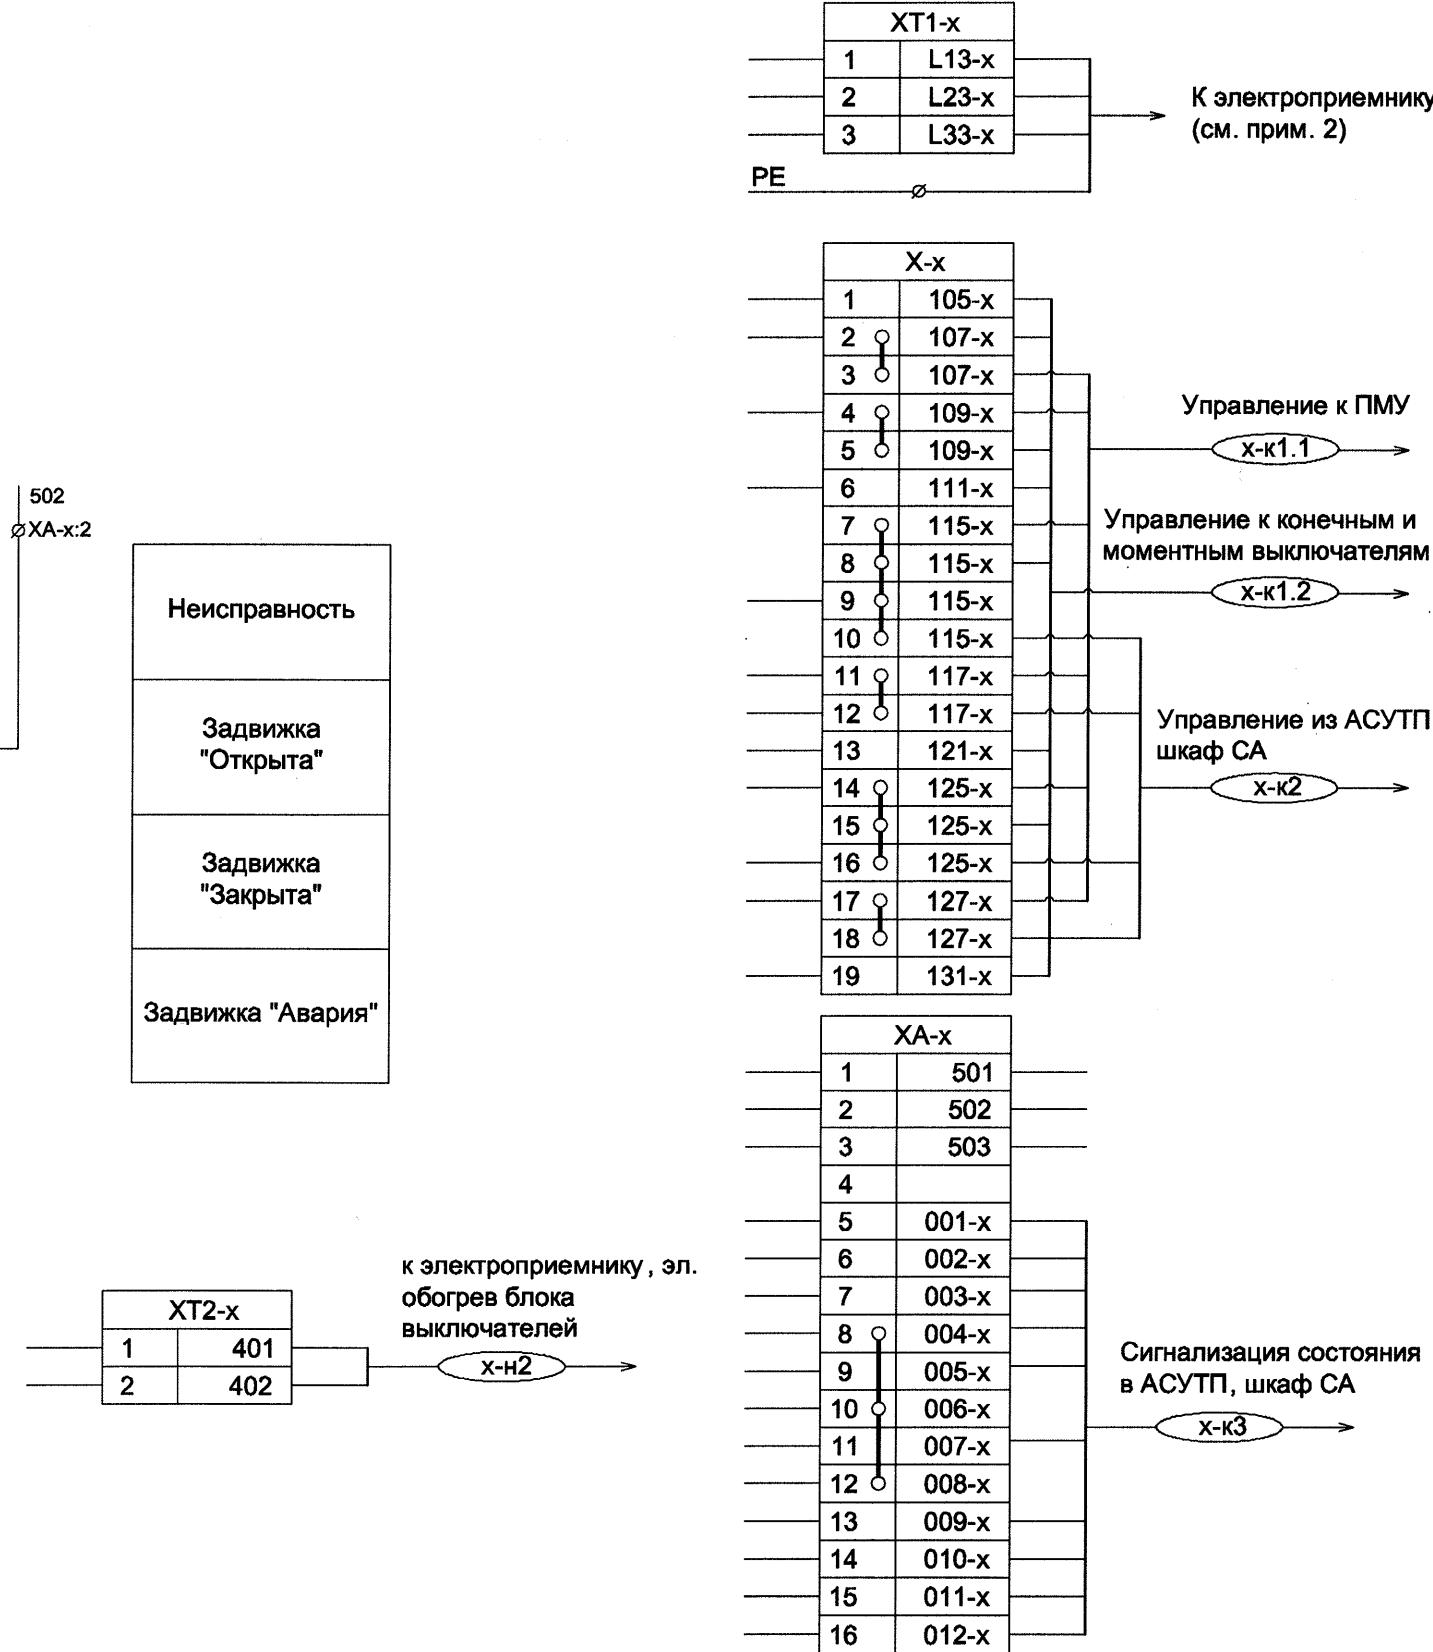

19009-275-ЭМ

ОАО "Славнефть-ЯНОС"

Цех №17 Установка насосная станция "Водозабор" Тит.275

Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок.	Подп.	Дата
Разраб.	Середина				08.17
Проверил	Шушкин				08.17
Н.контр.	Давыдова				08.17
Нач. отдела	Шушкин				08.17

Техническое перевооружение . Модернизация системы управления насосной станции "Водозабор"

Стадия Лист Листов

Р 5

Схема № 3.

Схема электрическая принципиальная .

ПРОМХИМ
ПРОЕКТ