


Схема системы теплоснабжения уст.У1,У2.

Условные обозначения

- T1 — Теплоноситель прямой - вода 130 оС
— T2 — Теплоноситель обратный - вода 70 оС
□ Нагревательный прибор -радиатор РБС -500
/ Уклон трубопровода 0,003 мм/м

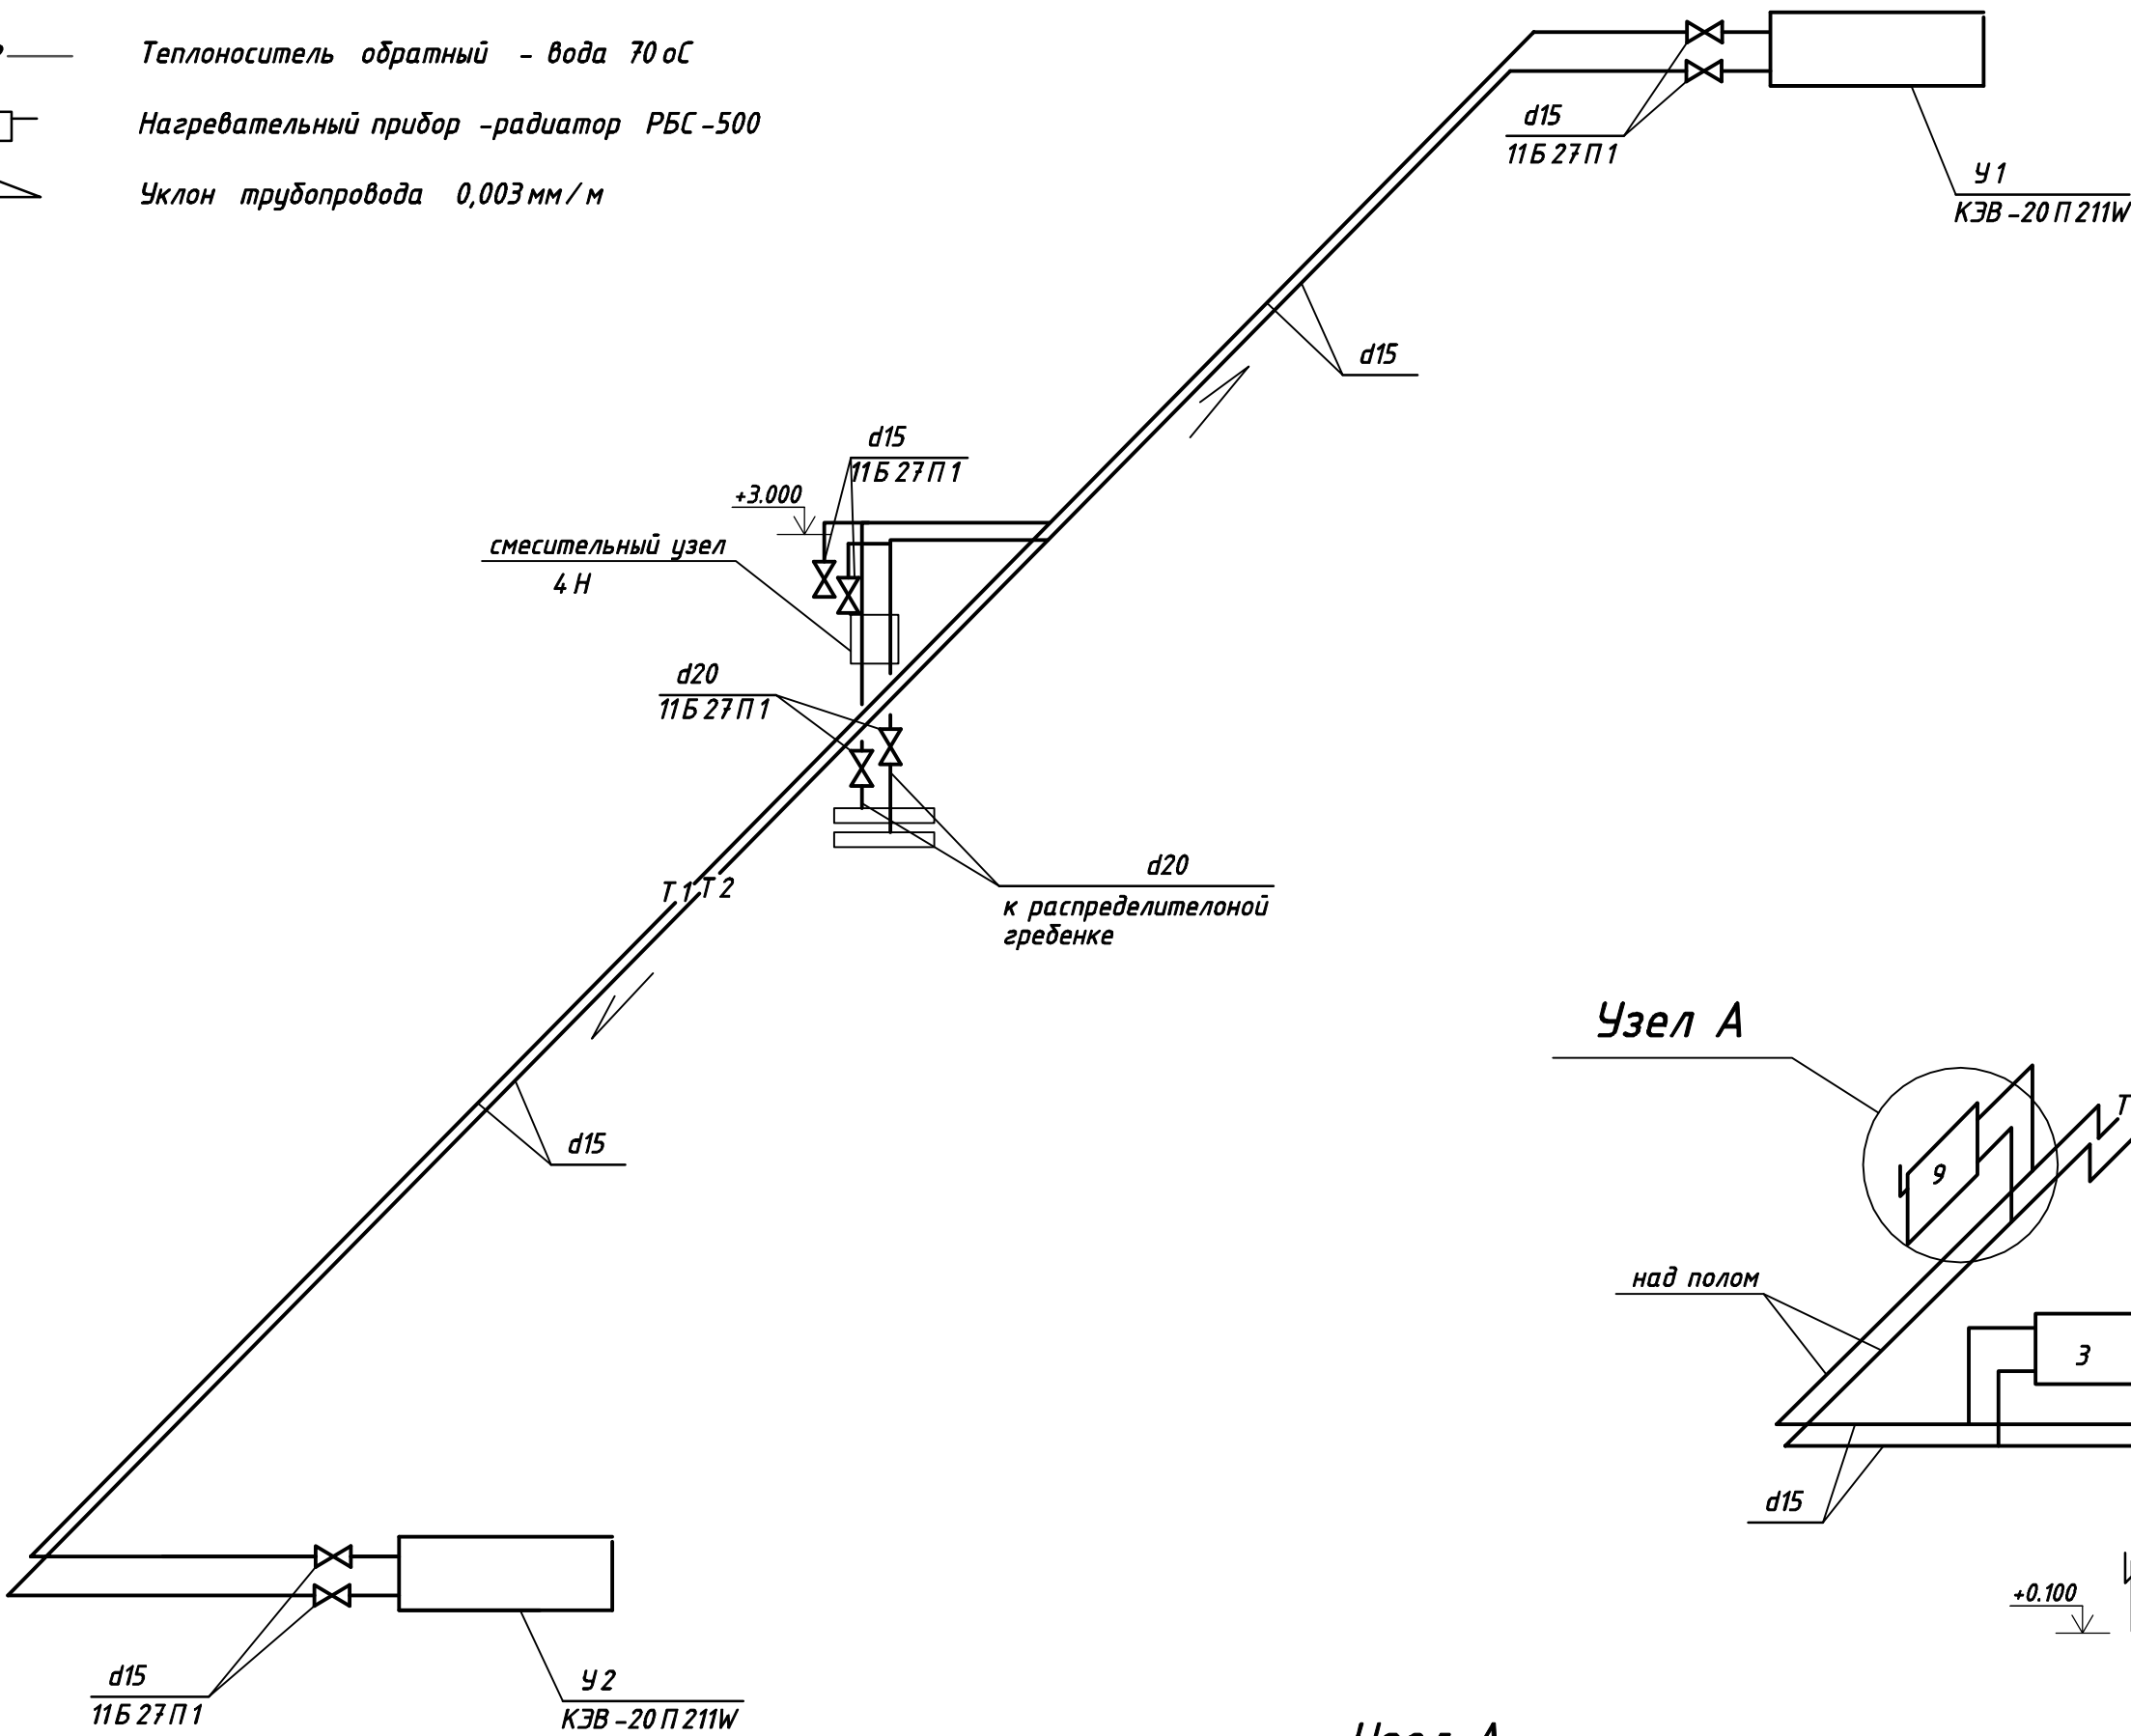

Узел А

Узел А


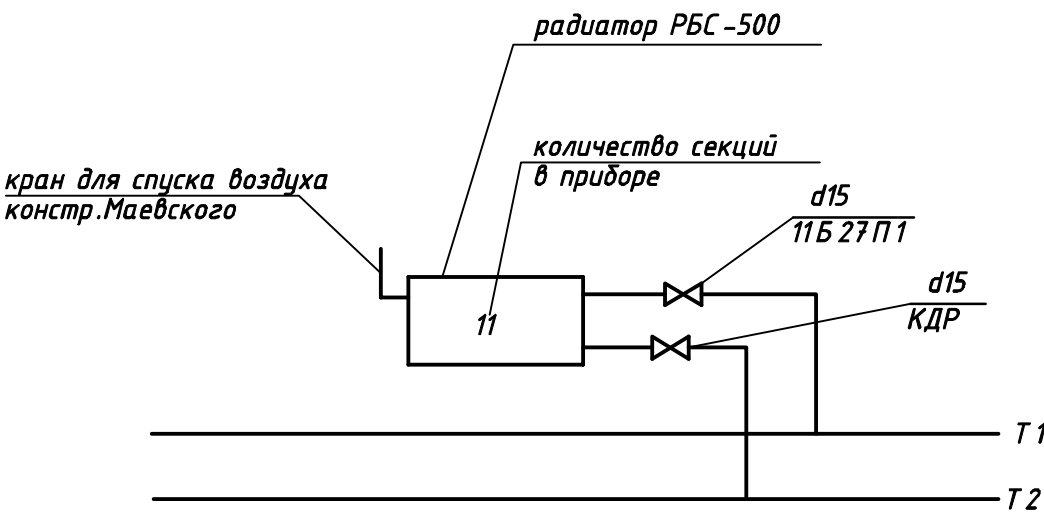


Схема системы отопления.



Подсоединение приборов к магистрали выполнить аналогично узлу А.
Отметки трубопроводов уточнить по месту.

						7М-13 Д 00022/17- ОВ			
						Приведение интегрированной системы безопасности к требованиям правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК			
Изм.	Колич	Лист	И док.	Подпись	Дата	Товарно -сырьевая база ОАО "Славнефть -ЯНОС" КПП 10, Цех №13, Титул 154	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Синчук				27.02.17		Р	5	
Проверил	Беляков				27.02.17				
ГИП	Умнов				27.02.17				
Н. Контр.	Плетнев				27.02.17	Аксометрическая схема системы отопления	000 "7 Микрон "		